



Posts

Kubik

- ! **Montage** : Voor de installatie en werking van dit armatuur dient men rekening te houden met de nationale veiligheidsvoorschriften. Montage en lampwissel moeten spanningsvrij gebeuren. Hoogspanning op LEDs is mogelijk tot 1 min na het uitschakelen !!!
- ! **Montage**: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und der Lampenwechsel soll spannungsfrei erfolgen. An die Leds steht Hochspannung bis 1 min nach abhalten !!!
- ! **Installation**: The installation and operation of this luminaire are subject to the national electrical safety regulations. For installation and relamping, disconnect the power supply. On the Leds can remain high voltage until 1 min after shut down !!!
- ! **Installation**: Afin d'installer et utiliser ce luminaire, respectez les normes de sécurité nationales. Pour installer ou changer une lampe, débranchez l'alimentation. Sur les Leds peut rester une haute tension jusqu'à 1 min après éteindre la luminaire !!!



Lampen
TC-L 80w/2G11

Lampe
TC-L 80w/2G11

Lamp Type
TC-L 80w/2G11

Type de Lampe
TC-L 80w/2G11

Gebruik
Paalarmatuur

Gebrauch
Wegleuchte

Use
Bollard

Usage
Borne

Constructie
Klasse I
Classificatie IP54
230 V - 50 Hz

Konstruktion
Schutzklasse I
Schutzart IP54
230 V - 50 Hz

Construction
Rate of protection I
Ingress Protection IP54
230 V - 50Hz

Construction
Classe d'isolation I
Indice de protection IP54
230 V - 50 Hz

MULTILINE Licht nv
Europaweg 1 - B-3560 Lummen
T +32(0)11450260
E sales@multiline-licht.com
W www.multiline-licht.com

MULTILINE[®]
bright with light

Vragen ?
Questions ?
Questions ?
Fragen ?


support@multiline-licht.com

N. Voorzie een gat in de grond van $\pm 600 \times 600 \text{ mm}$ en minimum 800mm diep.

D. Graben Sie ein Loch in den Boden von $\pm 600 \times 600 \text{ mm}$ und mindestens 800mm tief.

E. Make a hole in the ground of $\pm 600 \times 600 \text{ mm}$ and at least 800mm deep.

F. Faites un trou dans le sol de $\pm 600 \times 600 \text{ mm}$ et au minimum 800mm de profondeur.

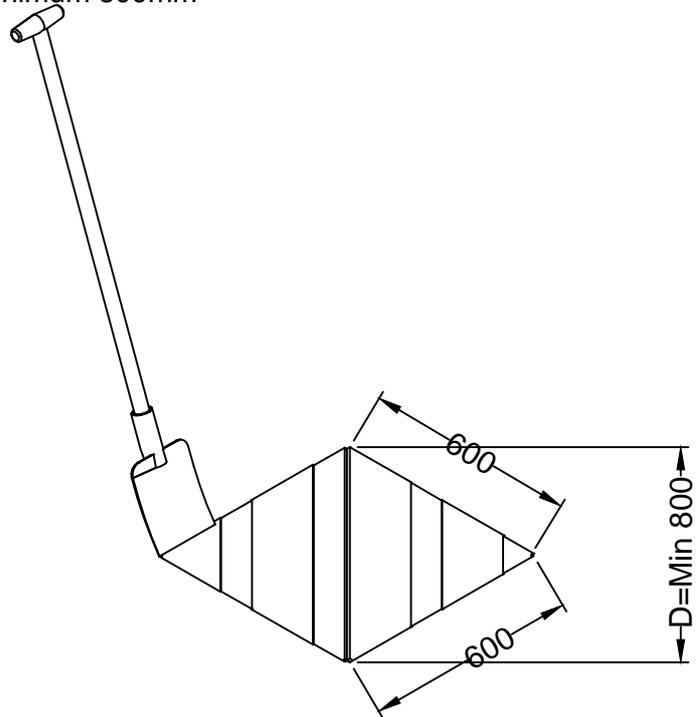



N. Steek de voedingskabel door de onderkant van de armatuur (1).

Plaats de paal in het gat tot het deurtje van de armatuur 600 mm boven de begane grond komt (2) en vul het gat op met gestabiliseerd zand. Zorg dat de paal mooi recht staat (3).

D. Stecken Sie die Einspeisung durch die Unterseite der Leuchte (1). Stellen Sie die Leuchte in das Loch bis die Tür der Leuchte 600 mm über der Bodenebene steht (2). Füllen Sie das Loch mit Beton oder einer Betonmischung. Achten Sie darauf, dass die Leuchte senkrecht steht (3).

E. Run the supply cable through the bottom of the luminaire (1). Place the pole in the hole until the door of the luminaire is 600 mm above ground level (2) and fill up the hole with concrete or a concrete mixture. Make sure that the pole is standing upright (3).

F. Passez le câble à travers le côté inférieur de l'armature (1). Mettez le poteau dans le trou jusqu'à ce que la porte de l'armature vienne 600 mm au-dessus du niveau du sol (2) et remplissez le trou avec du béton. Le poteau doit se trouver en position verticale (3).

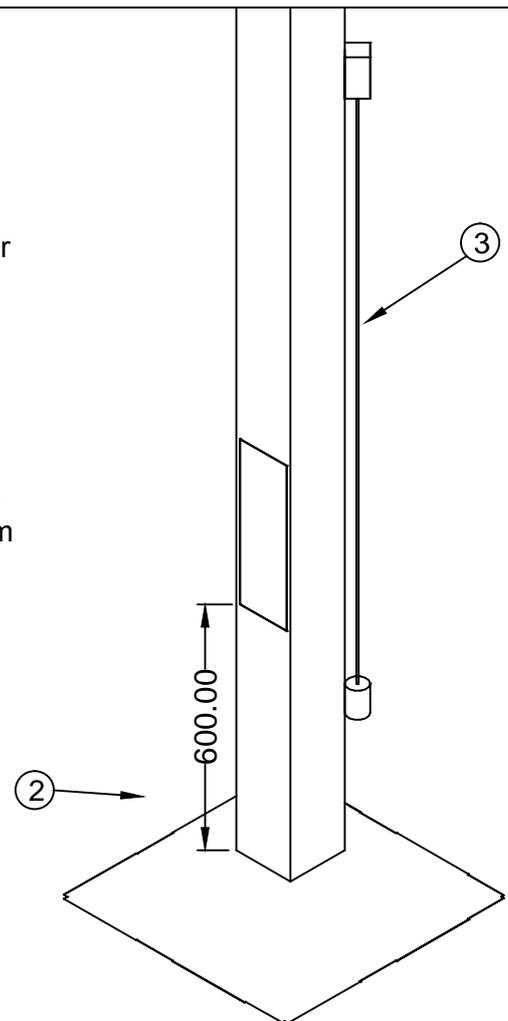
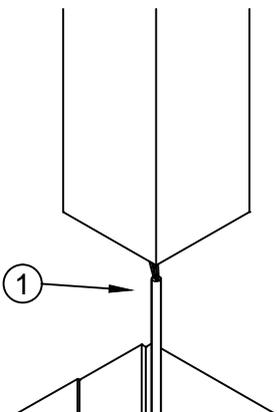


N. Verwijder het deurtje (1), verwijder de afdekkap van de aansluitdoos (2), steek de voedingskabel door de wartel (3) en sluit de voedingskabel aan op de aansluitklem: L = bruin (of zwart), N = blauw,  = geel/groen. Zet de afdekkap en het deurtje vervolgens terug op hun plaats.

D. Entfernen Sie die Tür (1) und die Abdeckkappe der Anschlussdose (2), stecken Sie das Einspeisungskabel durch die Kabeldurchführung (3) und schließen Sie die Einspeisung an: L = braun (oder schwarz), N = blau,  = gelb/grün. Die Abdeckkappe und die Tür danach wieder zurückstellen.

E. Remove the door (1) and the cover of the connection box (2), run the supply cable through the gland (3) and connect the supply cable to the terminal block: L = brown (or black), N = blue,  = yellow/green. Put the cover and the door back in position.

F. Enlevez la porte (1) et la protection de la boîte de connexion (2), conduisez le câble d'alimentation à travers le manchon de serrage (3) et connectez l'alimentation à la borne: L = brun (ou noir), N = bleu,  = jaune/vert. Remettez la protection et la porte à sa place.

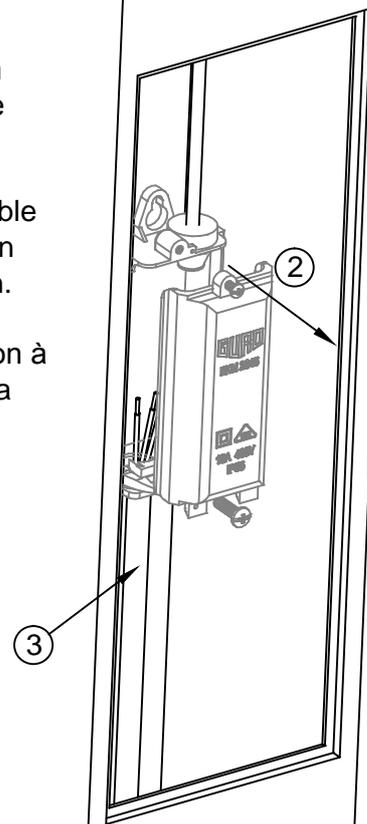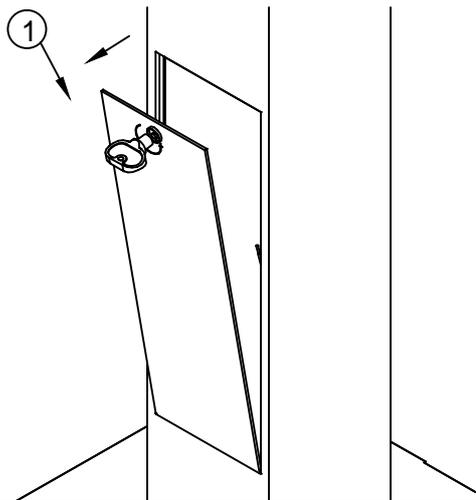


N. Draai de 4 schroeven van de plexi los en verwijder de plexi met afdekkap.

D. Drehen Sie die 4 Schrauben der Opalabdeckung auf und entfernen Sie das Opalplexi mit Abdeckkappe.

E. Loosen the 4 screws of the diffuser and remove the latter with the cover.

F. Dévissez les 4 vis du diffuseur et enlevez celui-ci avec la toiture de protection.

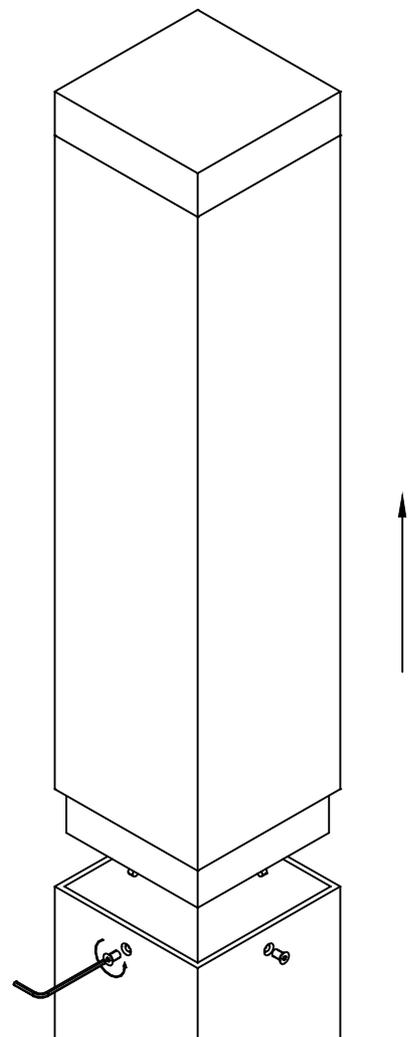


N. Verwijder de afschermkoker (1) zodat nog een extra koker vrijkomt, steek de lampklem op de lamp (2) en steek de lamp in de fitting (3), zodat de lampklem in de extra koker past. Plaats de afschermkoker terug over de extra koker (4).

D. Entfernen Sie das Abdeckprofil (1), montieren Sie den Lampenhalter auf das Leuchtmittel (2) und stecken Sie dieses in die Fassung (3), so dass der Lampenhalter in das feste Abdeckprofil passt. Stellen Sie das Abdeckprofil wieder über das feste Abdeckprofil (4).

E. Remove the protection tube (1), mount the lamp positioner onto the lamp (2) and put the lamp into the lampholder (3) so that the lamp positioner fits in the fixed protection tube. Reinstall the protection tube.

F. Enlevez le diffuseur (1), montez le support sur la lampe correcte (2) et mettez la lampe dans la douille (3). Remplacez le diffuseur au-dessus de la lampe (4).

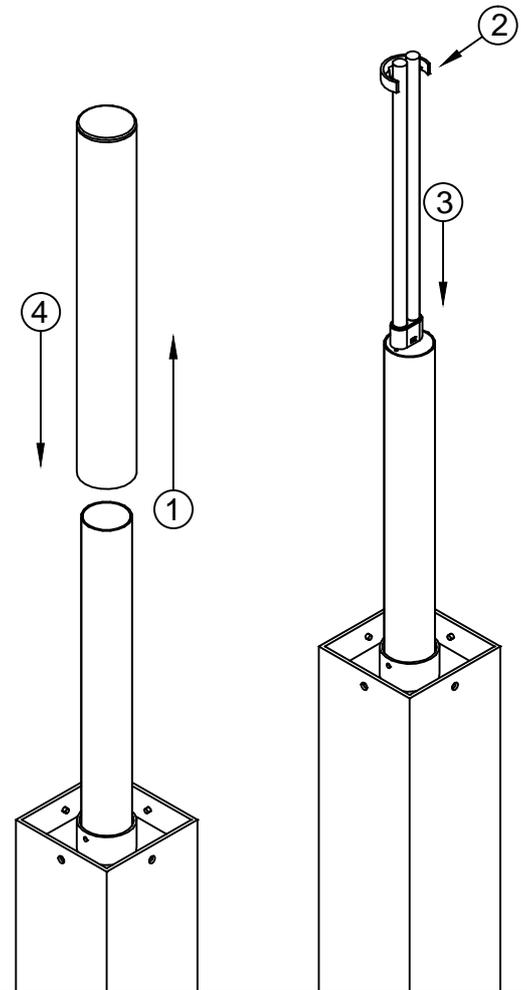

N. Plaats de plexi met afdekkap terug op de armatuur en draai de 4 schroeven terug vast.

D. Stellen Sie das Plexiglas mit Abdeckkappe wieder auf die Leuchte und ziehen Sie die 4 Schrauben wieder fest.

E. Re-install the diffuser with the cover on the luminaire and tighten the 4 screws.

F. Remettez le diffuseur avec la toiture de protection sur l'armature et revissez les 4 vis.

